


CLA. Cuestionario de clima laboral




Empresa de mantenimiento S.L.

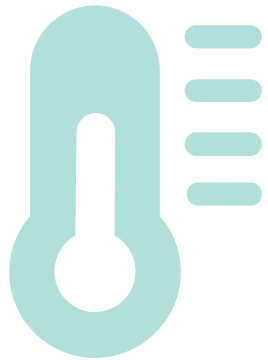

CLA. Cuestionario de clima laboral

Total empresa: Empresa de mantenimiento S.L.

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	43	17,44	11,23	0	31	MB	24
Innovación	43	15,42	10,38	0	29	MB	26
Información	43	15,79	10,26	0	28	MB	28
Condiciones	43	13,81	9,01	0	26	MB	23
Implicación	43	11,47	8,11	0	24	A	19
Autorrealización	43	11,14	7,46	0	22	A	14
Relaciones	43	13,51	9,19	0	24	A	16
Dirección	43	22,81	15,25	0	43	MB	23
Clima laboral	43	24,49	16,54	0	43	MB	23

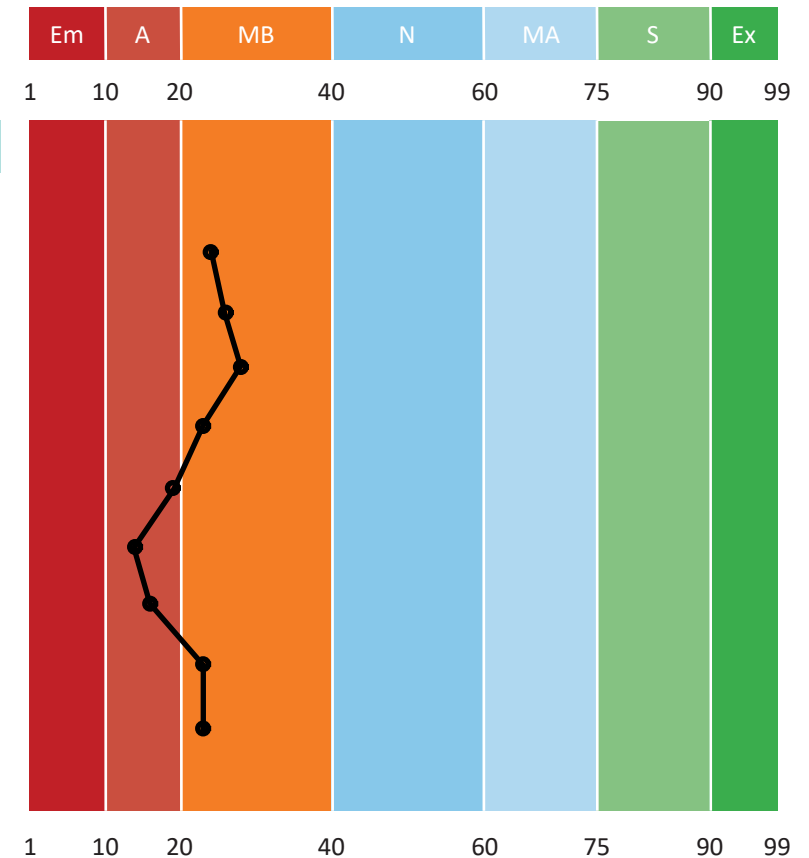

Abreviaturas: N=Número de sujetos / Media=Media de la escala / Dt.=Desviación típica / Min=Puntuación mínima obtenida / Máx=Puntuación máxima obtenida / Calif.=Estado Clima Laboral / EM=EMERGENCIA / A=ALERTA / MB=MEDIO BAJO / N=NORMAL / MA=MEDIO ALTO / S=SALUDABLE / EX=EXCELENTE





CLA. Cuestionario de clima laboral

Empresa de mantenimiento S.L.

DEPARTAMENTO: COMERCIAL

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	12	18,33	10,18	0	27	MB	26
Innovación	12	16,50	9,97	0	26	MB	28
Información	12	17,08	9,98	0	28	MB	30
Condiciones	12	14,42	8,60	0	26	MB	23
Implicación	12	14,08	8,90	0	24	MB	28
Autorrealización	12	11,92	7,50	0	22	A	16
Relaciones	12	15,08	9,10	0	24	A	17
Dirección	12	25,25	14,94	0	43	MB	26
Clima laboral	12	26,33	15,66	0	39	MB	26

DEPARTAMENTO: Administración

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	11	14,82	12,66	0	29	A	20
Innovación	11	13,18	12,29	0	27	MB	21
Información	11	13,55	11,31	0	26	MB	23
Condiciones	11	12,36	10,71	0	26	A	18
Implicación	11	8,36	8,08	0	17	A	12
Autorrealización	11	9,55	9,02	0	22	A	12
Relaciones	11	11,82	10,98	0	23	A	12
Dirección	11	18,00	16,71	0	34	A	17
Clima laboral	11	20,55	19,26	0	42	A	19

DEPARTAMENTO: INFORMATICA

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	11	17,27	13,12	0	31	MB	24
Innovación	11	14,64	11,35	0	29	MB	26
Información	11	14,64	11,48	0	26	MB	25
Condiciones	11	12,82	9,88	0	26	A	20
Implicación	11	10,18	8,29	0	19	A	17
Autorrealización	11	10,36	7,46	0	17	A	12
Relaciones	11	12,27	9,58	0	24	A	12
Dirección	11	22,36	17,44	0	41	MB	22
Clima laboral	11	23,27	18,53	0	43	MB	22

DEPARTAMENTO: Producción

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	5	19,20	10,85	0	26	MB	28
Innovación	5	18,40	10,81	0	26	MB	33
Información	5	17,80	10,21	0	26	MB	32
Condiciones	5	15,80	9,60	0	26	MB	29
Implicación	5	12,80	7,33	0	18	MB	25
Autorrealización	5	13,20	8,11	0	22	A	18
Relaciones	5	14,80	8,70	0	22	A	17
Dirección	5	26,00	14,58	0	34	MB	28
Clima laboral	5	28,40	16,04	0	38	MB	29



CLA. Cuestionario de clima laboral

Empresa de mantenimiento S.L.

DEPARTAMENTO: Comunicación


Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	4	20,25	8,81	8	28	MB	31
Innovación	4	16,75	3,40	14	21	MB	30
Información	4	18,75	7,46	10	28	MB	35
Condiciones	4	16,25	2,63	14	19	MB	29
Implicación	4	14,00	5,60	6	19	MB	28
Autorrealización	4	12,75	2,22	10	15	A	18
Relaciones	4	15,25	6,02	10	23	A	17
Dirección	4	26,00	8,29	14	32	MB	28
Clima laboral	4	28,25	9,18	18	39	MB	29



Total empresa: Empresa de mantenimiento S.L.

Criterio : DEPARTAMENTO. Variable Clima laboral

Niveles	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Empresa	43	24,49	16,54	0	43	MB	23
COMERCIAL	12	26,33	15,66	0	39	MB	26
INFORMATICA	11	23,27	18,53	0	43	MB	22
Administración	11	20,55	19,26	0	42	A	19
Producción	5	28,4	16,04	0	38	MB	29
Comunicación	4	28,25	9,18	18	39	MB	29

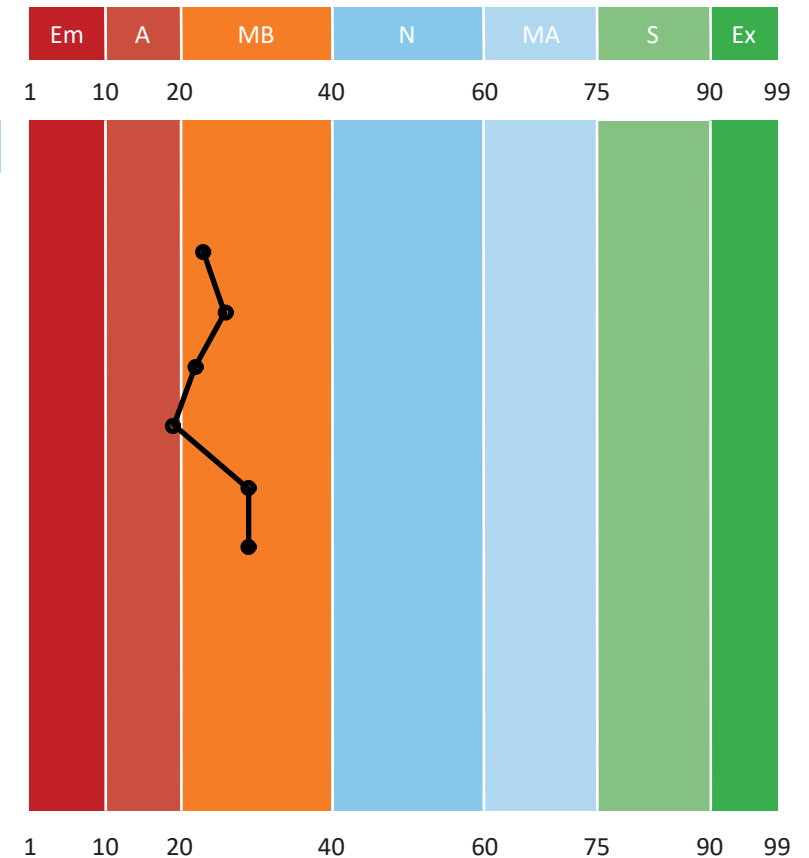

Abreviaturas: N=Número de sujetos / Media=Media de la escala / Dt.=Desviación típica / Min=Puntuación mínima obtenida / Máx=Puntuación máxima obtenida / Calif.=Estado Clima Laboral / EM=EMERGENCIA / A=ALERTA / MB=MEDIO BAJO / N=NORMAL / MA=MEDIO ALTO / S=SALUDABLE / EX=EXCELENTE





CLA. Cuestionario de clima laboral

Empresa de mantenimiento S.L.

Antigüedad: 1-10

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	7	13,86	12,84	0	31	A	18
Innovación	7	11,29	11,15	0	26	A	17
Información	7	12,00	10,94	0	25	A	18
Condiciones	7	9,86	8,80	0	20	A	13
Implicación	7	9,86	9,30	0	19	A	17
Autorrealización	7	7,29	7,04	0	16	EM	7
Relaciones	7	9,00	8,83	0	20	EM	7
Dirección	7	17,57	16,56	0	34	A	17
Clima laboral	7	18,14	17,42	0	37	A	16

Antigüedad: 21-30

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	14	22,36	7,69	2	29	MB	36
Innovación	14	20,79	7,32	0	26	MB	40
Información	14	21,64	7,14	2	28	N	43
Condiciones	14	19,64	6,78	1	26	N	41
Implicación	14	14,79	5,70	0	22	MB	30
Autorrealización	14	15,50	6,05	2	22	MB	26
Relaciones	14	19,29	6,47	0	24	MB	26
Dirección	14	29,71	10,60	0	43	MB	34
Clima laboral	14	33,07	10,97	0	39	MB	36

Antigüedad: 11-20

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	12	19,75	10,57	2	29	MB	31
Innovación	12	18,25	10,50	0	29	MB	33
Información	12	16,58	9,36	2	26	MB	30
Condiciones	12	14,75	8,19	1	26	MB	25
Implicación	12	12,58	7,75	0	19	MB	25
Autorrealización	12	12,33	6,34	0	19	A	16
Relaciones	12	14,33	8,70	0	24	A	16
Dirección	12	25,92	15,41	0	41	MB	28
Clima laboral	12	27,50	16,80	0	43	MB	29

Antigüedad: más de 30


Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	10	10,30	12,07	0	25	A	11
Innovación	10	7,40	8,21	0	18	EM	9
Información	10	9,30	10,89	0	28	A	12
Condiciones	10	7,30	8,07	0	19	EM	7
Implicación	10	6,60	9,03	0	24	EM	9
Autorrealización	10	6,30	7,47	0	18	EM	5
Relaciones	10	7,60	9,02	0	20	EM	6
Dirección	10	13,10	15,37	0	34	EM	10
Clima laboral	10	13,30	16,06	0	36	EM	10



Total empresa: Empresa de mantenimiento S.L.

Criterio : Antigüedad. Variable Clima laboral

Niveles	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Empresa	43	24,49	16,54	0	43	MB	23
1-10	7	18,14	17,42	0	37	A	16
11-20	12	27,5	16,8	0	43	MB	29
21-30	14	33,07	10,97	0	39	MB	36
más de 30	10	13,3	16,06	0	36	EM	10

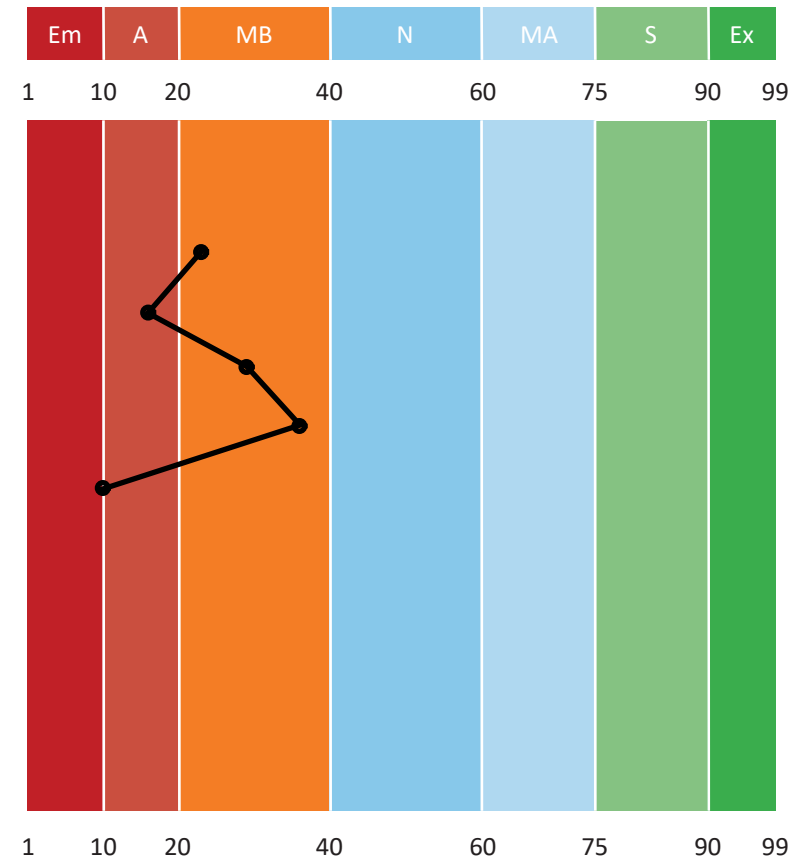

Abreviaturas: N=Número de sujetos / Media=Media de la escala / Dt.=Desviación típica / Min=Puntuación mínima obtenida / Máx=Puntuación máxima obtenida / Calif.=Estado Clima Laboral / EM=EMERGENCIA / A=ALERTA / MB=MEDIO BAJO / N=NORMAL / MA=MEDIO ALTO / S=SALUDABLE / EX=EXCELENTE





CLA. Cuestionario de clima laboral

Empresa de mantenimiento S.L.

Sexo: Varón

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	17	14,24	12,63	0	31	A	18
Innovación	17	11,94	11,37	0	27	A	19
Información	17	12,47	10,95	0	26	A	18
Condiciones	17	10,65	9,25	0	26	A	15
Implicación	17	8,76	8,63	0	19	A	14
Autorrealización	17	8,41	8,12	0	22	EM	8
Relaciones	17	10,18	9,89	0	24	EM	9
Dirección	17	17,24	16,13	0	41	A	15
Clima laboral	17	18,71	18,03	0	43	A	17

Sexo: NS/NC

Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	6	21,33	10,63	0	29	MB	33
Innovación	6	19,17	9,81	0	26	MB	35
Información	6	19,50	9,87	0	26	MB	38
Condiciones	6	18,17	9,56	0	26	MB	35
Implicación	6	12,67	6,31	0	17	MB	25
Autorrealización	6	14,17	8,04	0	22	MB	21
Relaciones	6	17,17	8,66	0	23	MB	21
Dirección	6	26,83	13,20	0	34	MB	29
Clima laboral	6	30,17	14,97	0	38	MB	32

Sexo: Mujer


Variable	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Organización	20	19,00	9,92	0	28	MB	28
Innovación	20	17,25	9,22	0	29	MB	30
Información	20	17,50	9,42	0	28	MB	32
Condiciones	20	15,20	8,13	0	26	MB	25
Implicación	20	13,40	7,82	0	24	MB	25
Autorrealización	20	12,55	6,24	0	22	A	18
Relaciones	20	15,25	8,19	0	24	A	17
Dirección	20	26,35	14,24	0	43	MB	28
Clima laboral	20	27,70	14,86	0	40	MB	29



Total empresa: Empresa de mantenimiento S.L.

Criterio : Sexo. Variable Clima laboral

Niveles	N	Media	Dt.	Min.	Máx.	Calif.	Pc
Empresa	43	24,49	16,54	0	43	MB	23
Varón	17	18,71	18,03	0	43	A	17
Mujer	20	27,7	14,86	0	40	MB	29
NS/NC	6	30,17	14,97	0	38	MB	32

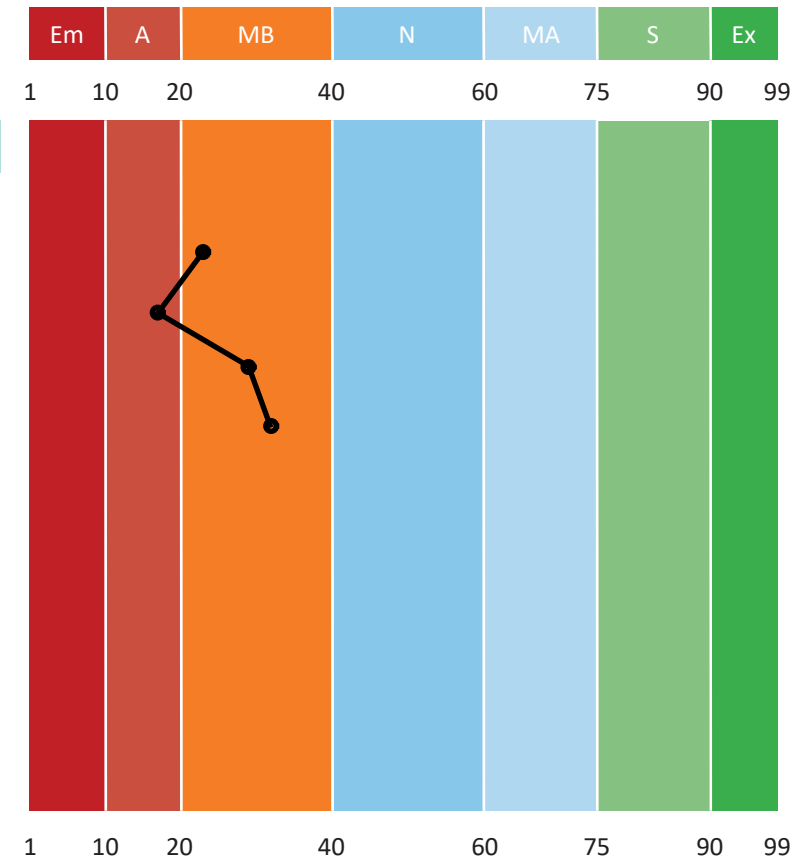

Abreviaturas: N=Número de sujetos / Media=Media de la escala / Dt.=Desviación típica / Min=Puntuación mínima obtenida / Máx=Puntuación máxima obtenida / Calif.=Estado Clima Laboral / EM=EMERGENCIA / A=ALERTA / MB=MEDIO BAJO / N=NORMAL / MA=MEDIO ALTO / S=SALUDABLE / EX=EXCELENTE



CLA. Cuestionario de clima laboral

Empresa de mantenimiento S.L.

Hogrefe TEA Ediciones ofrece también con carácter optativo un extenso informe interpretativo en el que se comentan los resultados derivados de los datos del cliente. Sí desea obtener este tipo de informe póngase en contacto con Hogrefe TEA Ediciones en cualquiera de sus oficinas.